

FONCTIONALITES

Pour Coffrets M3 (1 réseau) – MDX (1 réseau) –EVO (2 réseaux) –EM4 (5 réseaux)
 Note: coffret MDX – Enregistrements des températures relevées (avec option Sonde)

Envois de SMS d'ALERTES avec "Nom du Site" sur n° programmés (Qt non limités)

Connexion du client sur le serveur Web avec identifiant et mot de passe

Affichages sur passerelle: (x2 pour coffret EVO, x5 pour Coffret EM4)

- 16 Etats du système de détection de fuite - INDEX Compteur
- Débit de Fuite
- Dernier Débit Passant
- Débit Minimum du jour
- Débit de détection de fuite minimum

Commandes à distance depuis la passerelle:

- Marche (Surveillance On, vanne ouverte)
- Arrêt (Surveillance Off, vanne fermée)
- Réarmement (Surveillance On, réouverture de la vanne après une coupure sur Alerte)
- Mise en Marche Forcée du système sur une durée prédéterminée
- Mise en Autoréglage des seuils de fuite
- Journal horodaté des commandes effectuées

Visualisation des données INDEX compteur sur graphiques horodatés

Visualisation des données Débits de Fuites enregistrés, Débit minimum journée sur graphiques horodatés

Visualisation sur graphiques horodatés des événements d'Alertes

Visualisation de l'état de la connexion, signal

Rappel d'Alertes toujours présente (réglage d'intervalle)

Mise à jour d'évolution gateway à distance


Modification à distance des N° Tél. Pour SMS d'alertes

COMPOSITION

BOITIER PLEXO IP67 156x180x100mm
PASSERELLE TRB 145 LTE
ANTENNE Support magnétique (2m fil)
Connecteur pour Modbus RS485
Connecteur pour alimentation 24Vcc
Notice de câblage



INSTALLATION SIMPLE

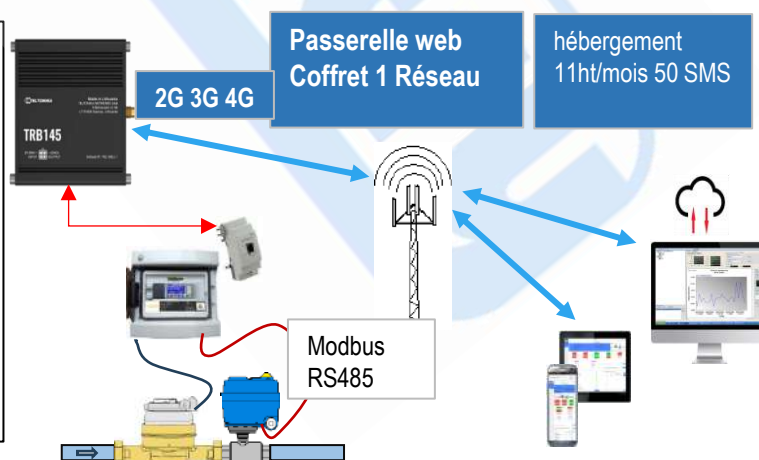

Informations

Remote

Monitoring

Command

Attributs

Sécurité

Fichiers

Configuration

Informations

Nom:

6007902900

Alias:

ECOSENTRY

Statut:

active

Ident ALEMCA:

a2e31774-38de-4b9d-aa2e-9ca989b64156

Type:

gateway

Commentaire:

Version TESTS

Ident de l'Entité parent:

64ea9339-cae7-439e-9186-6a3787c35dbe

Cartes SIM associés:

SIM

Modifier l'entité:

Déplacer l'entité

Supprimer cette entité

Monitoring

Dernier message reçu

2026-07-15 11:16:44

Masquer

alerte_ALARME_CONSOMMATION_Journaliere_COUPURE	0
alerte_ALARME_INCENDIE	0
alerteALERTE_EMETTEUR_E1	0
alerteALERTE_FUITE_Reseau_Principal	0
alerteALERTE_INONDATION	0
alerteALERTE_Rupture_de_Canalisation	0
alerte_ARRET_vanne_fermee	0
alerte_COUPURE_GENERALE_de_SECURITE	0
alerte_MARCHE_vanne_ouverte_surveillance_on	1
alive	1
debit_fuite	0
debit_minimum	1
debit_passant	2250
index	0.13
modem_rsrp	-108 dBm
modem_rsrq	-11 dB
modem_rssi	-80 dBm
modem_sinr	7 dB
ping	1
reglage_debit_fuite	10
uptime	1j 19h 56m 33s

Alertes actives

Pas d'alertes


Signal

Période

Jour



rsi

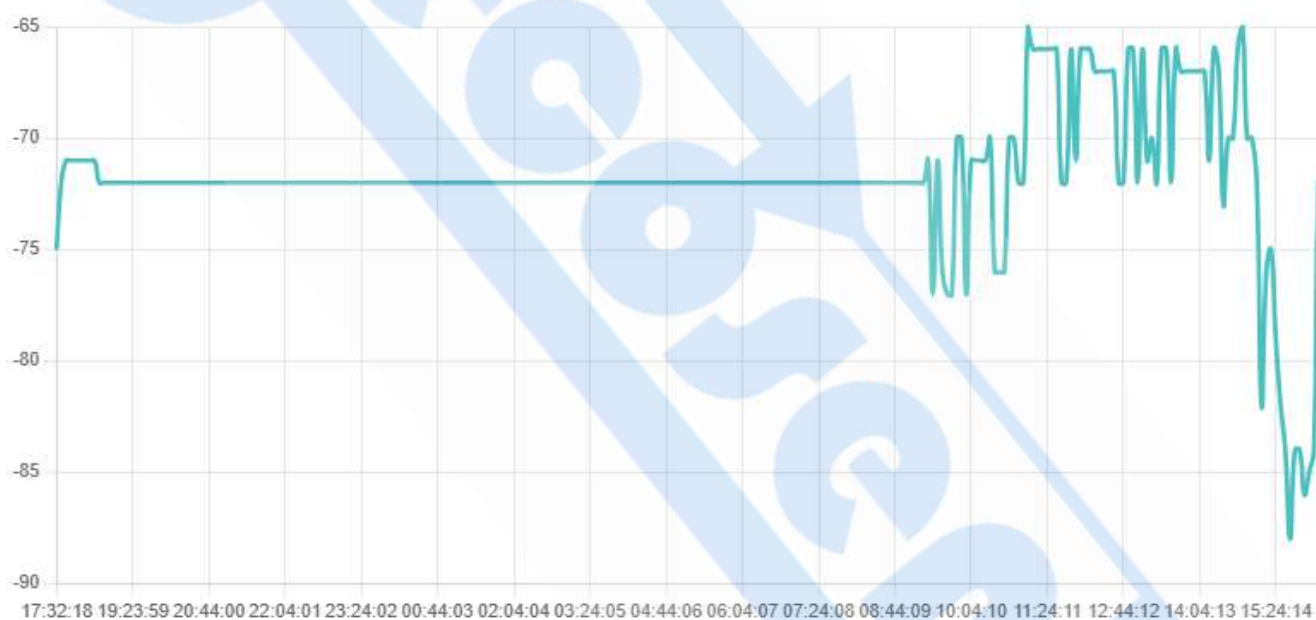

Disponibilité

Le dernier message reçu: 05/06/2026 16:17:36 ⓘ


Ping

Période

Jour



05/06/2026

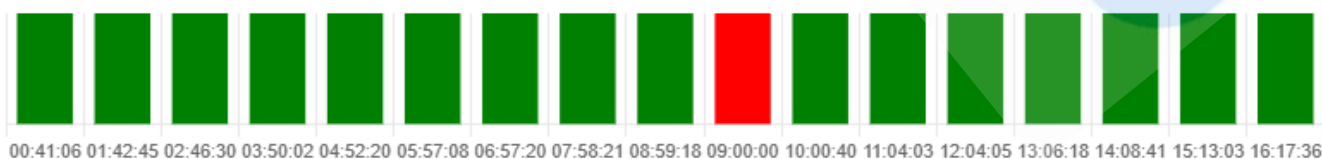

Timeout

Tâches

+ Créer un nouveau Job ▾

Aucune action s

Gestion vanne
Gestion vanne: Autoajuster
Gestion vanne: Fermer
Gestion vanne: Forcer
Gestion vanne: Forcer envoie métriques
Gestion vanne: Ouvrir
Gestion vanne: Réarmer
bridge_config_audit
filesync
modbus_get_all
reboot_device
regulation_centrale
snapshot
sync_metrics
sync_ntp
topology
uci_command
update_agent
update_bridge
upload

Jobs

☐ Affichage récursif

Tâche	Groupe	Utilisateur	Créé	Statut
Gestion vanne: Forcer envoie métriques		contact@ecosentry.info	04/06/2026 18:36:24	terminated ↻
Gestion vanne: Forcer envoie métriques		contact@ecosentry.info	04/06/2026 18:35:29	terminated ↻
Gestion vanne: Forcer envoie métriques		contact@ecosentry.info	04/06/2026 18:34:19	edge_started ↻ ⛔
Gestion vanne: Forcer envoie métriques		contact@ecosentry.info	04/06/2026 18:31:45	terminated ↻
reboot_device		contact@ecosentry.info	04/06/2026 17:33:19	terminated ↻
reboot_device		contact@ecosentry.info	04/06/2026 17:30:54	terminated ↻
reboot_device		contact@ecosentry.info	04/06/2026 17:30:53	terminated ↻
Gestion vanne: Réarmer		contact@ecosentry.info	04/06/2026 17:27:53	terminated ↻
Gestion vanne: Réarmer		contact@ecosentry.info	04/06/2026 17:20:08	terminated ↻
Gestion vanne: Ouvrir		contact@ecosentry.info	04/06/2026 17:19:55	terminated ↻

- Informations
- Remote
- Monitoring
- Command
- Attributs**
- Sécurité
- Fichiers
- Configuration

Attributs	Info	Config	Admin
ECOSENTRY_SMS_COOLDOWN	0		
ECOSENTRY_SMS_PHONE_NUMBERS	+33664706997		
PW	r\$2NQ5i*		

ECOSENTRY_SMS_COOLDOWN	0	 
ECOSENTRY_SMS_PHONE_NUMBERS	+33664706997	 
PW	r\$2NQ5i*	 

 Ajouter un attribut